
	Техническа спецификация за високомощни предпазители ниско напрежение	ТС-111-003 Версия: 003 В сила от: 21.04.2015 Стр. 1 / 6
---	--	--

Техническа спецификация
за високомощни предпазители
ниско напрежение

Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс Е7
бул. „Владислав Варненчик“ №258
9009 Варна

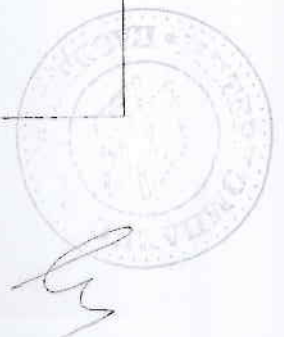

Съдържание

1.	Област на приложение	3
2.	Общи изисквания	3
3.	Условия на работа	3
4.	Изисквания	3
5.	Данни, които да предостави Изпълнителят	4
6.	Обозначение	4
7.	Окомплектовка	4
8.	Одобрение и изпитване	6
9.	Управление на качеството	5
10.	Изпитания	5
11.	Документация	3
12.	Опаковка и транспорт	5
13.	Извеждане от употреба	6
14.	Приложими наредби, правилници и стандарти	6
15.	Приложения	6



1. **Област на приложение**
Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение.
Предпазителите са за монтаж в РУ НН за защита на разпределителни мрежи, от термичните и динамични въздействия на ток на късо съединение и от претоварване.
2. **Общи изисквания**
Предпазителите НН трябва да съответстват на изискванията на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.
Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.
Бизнес език и език за кореспонденция е официалният език на страната Възложител.
3. **Условия на работа**
 - 3.1 Режим на работа: продължителен;
 - 3.2 Монтаж на закрито: РУ НН;
 - 3.3 Температура на околната среда: от -5 до +40 °C;
 - 3.4 Надморска височина: до 2000 m;
 - 3.5 Пожаробезопасна и взривобезопасна среда;
 - 3.6 Относителна влажност на въздуха: 90% при 20 °C;
4. **Изисквания**
 - 4.1 **Електрически характеристики**
 - 4.1.1 Номинално напрежение: 400/500V;
 - 4.1.2 Номинална честота: 50 Hz;
 - 4.1.3 Номинален ток: съгласно заявката;
 - 4.1.4 Изключвателна способност: ≥ 100 kA;
 - 4.1.5 Клас на предпазителя: gG;
 - 4.2 **Основни характеристики за високомощни предпазители**
 - 4.2.1 Предпазителите да са със здраво керамично тяло към което са монтирани монолитни контактни пластини. Керамичното тяло е запълнено с фин пясък.
 - 4.2.2 Керамичното тяло да е с необходимите електромеханични качества и с гладка и еднородна повърхност, без пукнатини, язви и други нетехнологични неравности;
 - 4.2.3 Контактните пластини на предпазителите трябва да са направени от профил от мед или медна сплав (Cu/Zn) с минимум 57% съдържание на мед;
 - 4.2.4 При тоководещите части в областите на електрически контакт покритието трябва да е такова, че да осигурява добра електрическа проводимост-сребърно покритие с дебелина минимум 3µm;
 - 4.2.5 Всички метални части трябва да имат антикорозионно покритие;
 - 4.2.6 Предпазителите да имат двойна цветна индикация за моментното състояние на стояемия елемент: на фронталната част на изолаторното тяло на предпазителя и на горната страна, които да осигуряват видимост по две направления;
 - 4.2.7 Размери: NH000, NH 00, NH0, NH1, NH2 и NH3 съгласно заявката;



- 4.2.8 Стопяемия елемент трябва да бъде изработен от медна или посребрена медна нишка. В нормален температурен режим елемента трябва да е на еднакви разстояния от стените на тялото по цялата му дължина, не трябва да е нито отпуснат нито пренатегнат;
- 4.2.9 Гасенето на дъгата след стопяването на вложката трябва да се извършва в среда от чист, сух кварцов пясък. Пясъкът не трябва да съдържа органични съставки. Конструкцията на предпазителя трябва да осигурява достатъчна плътност и достатъчно ниво на пълнежа през експлоатационния период на предпазителя.
5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят
Данните се предоставят в табличен вид съгласно Приложение 1.
6. Обозначение
Маркировката трябва да е на фронталната част на предпазителя.
Надписите да са ясни, четливи, трайни и устойчиви на изтриване. Не се допускат samozалепващи стикери. Съдържанието на маркировката да е съгласно ВДС EN 60269:
- 6.1 Име или знак на производителя;
- 6.2 Номинален ток;
- 6.3 Вид на тока;
- 6.4 Номинално напрежение;
- 6.5 Клас на предпазителя;
- 6.6 Изключвателна способност;
- 6.7 Стандарта на който отговаря изделието;
- 6.8 Типоразмер;
- 6.9 Предпазителят да имат маркировка за съответствие „CE“.
7. Комплектация
Всяка отделна партида от изделията за определен адрес да е придружена от паспорт, декларация за съответствие и инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация.
8. Одобрение и изпитване
- 8.1 Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответните изпитания
- 8.2 При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.
- 8.3 Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.



8.4. Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

9. **Управление на качеството и околната среда**
Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

10. **Изпитания**
Изпитанията определени в стандартизационните документи трябва да бъдат проведени и документно доказани.

11. **Документация**
Изпълнителят трябва да представи в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.

11.1 Декларация за съответствие със стандартите, съгласно които е произведен и тази техническа спецификация;

11.2 Протоколи от последните типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;

11.3 Да се приложи списък на всички стандарти и норми, използвани за изработване и изпитване на предпазителите;

11.4 Инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация;

11.5 Каталог на предлаганите изделия;

Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р. България.

12. **Опаковка и транспорт**

Транспорта и опаковката на изделията са задължение на Изпълнителя. Те трябва да гарантират защита от външни влияния и повреди по време на транспорта, товаро-разтоварните дейности и съхранението. Предпазителите да са защитени от проникване на влага. Не се допуска използването на синтетични опаковки за предпазителите. Препоръчително е използването на кутии от картон, като броя на предпазителите в опаковката е от 3 до 6, за размер NH 000 и NH 00 е допустимо броят на предпазителите в кутия да е по-голям. На опаковката трябва да бъде обозначено име или знак на производителя, номинално напрежение, номинален ток, типоразмер, клас, дата на производство и брой на изделията в опаковката.

13. **Извеждане от употреба**

С доставката на предпазителите за ниско напрежение Изпълнителят поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с



действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

14. **Приложими наредби, правилници и стандарти**
 БДС EN 60269-1:2007 Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1 – Общи изисквания.
 БДС HD 60269-2:2010 Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени да се използват от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери на стандартизиранни системи за стопяеми предпазители от А до J (IEC 60269-2:2010, с промени).
 DIN 43620-1:1984 Low-voltage high-rupturing-capacity fuses with blade contacts; LV HRC fuse links for 500 and 660 V a.c. and 440 V d.c.
 БДС EN 60672-1/2/3:2003 Керамични и стъклени изолационни материали.
 ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания.
 ДИРЕКТИВА 2006/95/ЕО на Европейския парламент от 12.12.2006 год. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрическите съоръжения.

15. **Приложения**
 15.1 **Приложение 1**

№	Показател	Мярка	Номинален ток, Iном					
1.	Производител							
2.	Номинален ток	A						
3.	Номинално напрежение	V						
4.	Изключвателна възможност	kA						
5.	Максимална разсейвана мощност	W						
6.	Клас	gG						
7.	Типоразмер	NH						
8.	Тегло	kg						
9.	Материал на конт. ножове	-						
10.	Вид и дебелина на аг покритие на конт. ножове	µm						
11.	Материал на токовия елемент	-						

