

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет:

**ДОСТАВКА НА ИЗОЛАТОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА  
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД,**

по следната обособена позиция :

Обособена позиция № 1: Доставка на стъклени висящи изолатори за ВЕЛ средно напрежение;

Обособена позиция № 2: Доставка на изолатори за ВЕЛ ниско напрежение;

Обособена позиция № 3: Доставка на проходни изолатори за средно напрежение;

Обособена позиция № 4: Доставка на подпорни изолатори средно напрежение.

*/позициите, за които се кандидатства се маркират със знак X/*

ОТ: **ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2,  
ал.1.

№ 7, ет. 3, ап. 7

нията с ЕИК: 148069822

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
2. Декларираме, че стъклените висящи изолатори за ВЕЛ средно напрежение, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България.
3. Предлагаме срок на доставка за 5% от прогнозното количество – 40 (Четиридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка.
4. Предлагаме срок за замяна на дефектна или некачествена стока: до 5 /Пет/ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя.
5. Предлагаме срок на гаранция – 12 (Дванадесет) месеца от датата на получаване на стоката и подписване на приемо-предавателен протокол.
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
7. Декларираме, че в случай, че ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 90 (деветдесет) дни от датата, определена за предаване на офертите.
9. Декларираме, че при изготвяна на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме: а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя придружено от:

- Техническа документация на български език в съответствие с техническата спецификация.
  - Техническите данни и характеристики на изделията да се предоставят в табличен вид съгласно Приложенията - в техническите спецификации.
  - Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите, на които отговаря;
  - Протоколи от типови изпитания, проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно), включително и за устойчивост на агресивни среди;
  - Образец на заводско изпитание за изходящ контрол;
  - Образец на гаранционна карта на изделията;
  - Каталог на предлаганите изделия;
  - Инструкция за транспортиране, съхранение, монтаж и експлоатация.
- документ от производителя за официално представителство на кандидата, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие (посочва се ако е приложимо);
- декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) – оригинал (посочва се ако е приложимо);
- Мостра на изделията

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

*Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.*



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА  
ИЗОЛАТОРИ ЗА ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ  
ЛИНИИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ**

**Приложение № 2 Технически параметри**


№	Характеристики на изолятора	Мярка	Изискване	Предложение
1	Производител			СТС Power Equipment co.,ltd
2	Място на производство			Китай
3	Тип - означение			N95-2
4	Основен стандарт			IEC383-1
5	Номинално работно напрежение	kV	230	230
6	Изпитателно напрежение с пром. Честота под дъжд	kV	>/= 2.5	10
7	Сухо разрядно напрежение	kV	>/= 10	>/= 10
8	Минимална разрушаваща сила на огъване	kN	>/= 16	>/= 16
9	Гаранционен период	Месеци		60
10	Проектен експлоатационен срок на изделието	години		5

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

Дата: 19.02.2018год.

Град: Варна

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

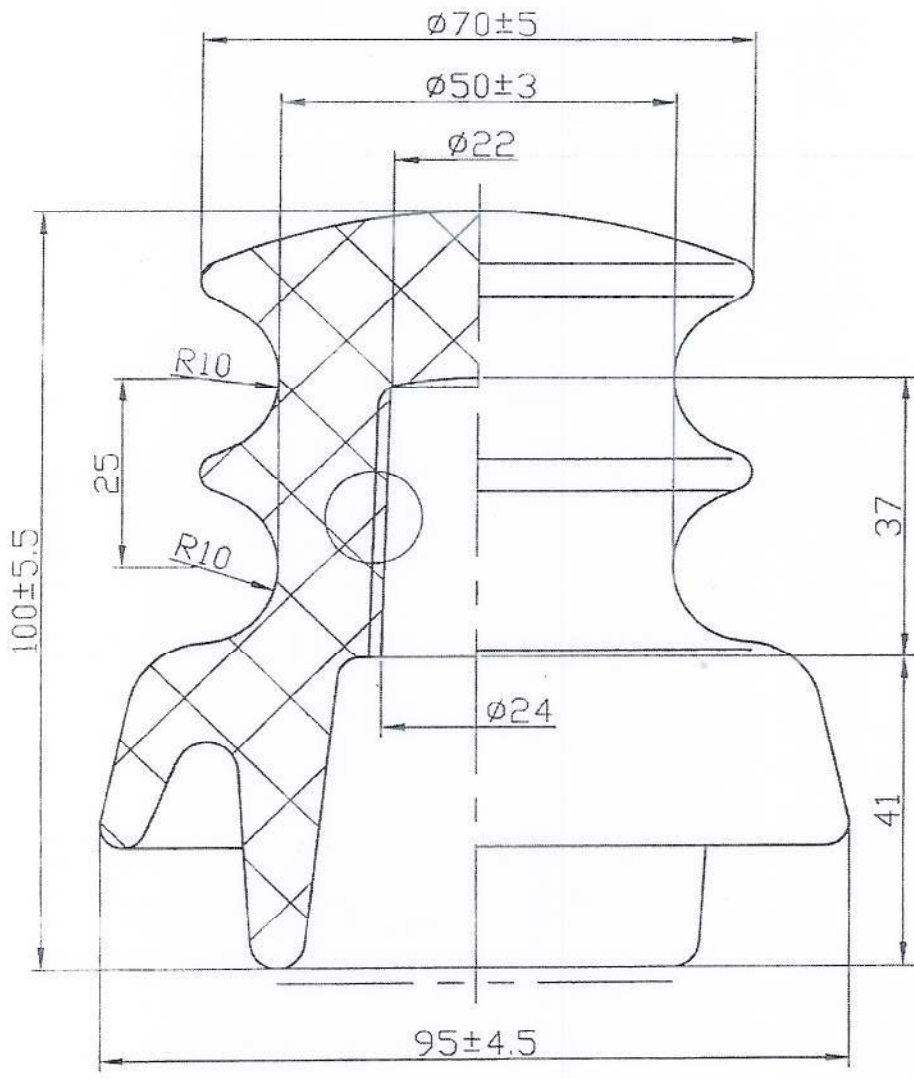

Информацията е заличена във връзка със 33ЛД, чл.2, ал.1.

12/2017

TECHNICAL DATA

Type	N-95/2
Standard Applied	IEC383-1
Main Dimensions	
D:	95mm
H:	100mm
Creepage Distance	120+30mm
Minimum Breaking Load	16kN
Power Frequency Wet Withstand Voltage	10kV

\*\*\*\*\* MA

Информацията е заличена във връзка със 33ЛД, чл.2, ал.1.

MANUFACTURER: CTC POWER EQUIPMENT CO.,LTD

DESIGN	陈其松	DRAWING	3CY2. 805. 043
CHECK		REVISION	Dec. 24, 2009
ISSUED	王少康		