

ФИЛКАБ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

„Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на
„Електроразпределение Север“ АД

Обособена позиция № 1: Доставка на постоянен вертикален заземител.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
2. Декларираме, че постоянните вертикални заземители, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България.
3. Предлагаме срок на доставка – 30 (тридесет) календарни дни за 5% от прогнозното количество, считано от датата на получаване на писмена поръчка.
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени постоянни вертикални заземители: до 20 (двадесет) календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя.
5. Предлагаме срок на гаранция – 3 (три) години от датата на доставка.
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
7. Декларираме, че в случай, че „Филкаб“ АД бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.
8. Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя с приложения:
 - Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
 - Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите, на които отговаря;
 - Данни за изделието, а именно:
 - Тегло на заземителя;
 - Марка на стоманата;
 - Проектен експлоатационен срок на изделието;
 - Дебелина или маса на цинковото покритие.
 - Протоколи от заводски изпитания за изходящ контрол, както и протоколи от токово изпитване от акредитирана лаборатория;

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.



- Сертификат за произход, съответствие и качество на вложените материали;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Условия и срок на гаранция на изделието;
- Документ от производителя за официално представителство на участника на територията на Република България, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език - оригинал;
 - декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД, с превод на български език – оригинал;
 - мостра на стоките, които ще се доставят.

9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата: 02.10.2018 г.

гр. Пловдив

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Атан
Изп
„Фил

Информацията е заличена
във връзка със ЗЗЛД, чл.2,
ал.1.

Информа
цията е
заличена
във
връзка
със
ЗЗЛД,
чл.2,
ал.1.



3	ЛЕНТА 30 x 3	EN10051	1	S235JR	2000/80 x 3 x 30
2	ПРОФИЛ 63/63 x 6 x 100	EN10062	1	S235JR	63/63 x 6 x 100
1	ПРОФИЛ 63/63 x 6 x 1500	EN10162	1	S235JR	63/63 x 6 x 1500
№	Наименование	Стандарт	Бр.	Материал	Размери




дата 11/18/2016

Мащаб 1:10

Заглавие ГПЦ СОНДА С ГПЦ ЛЕНТА 30 x 3

10 кг

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

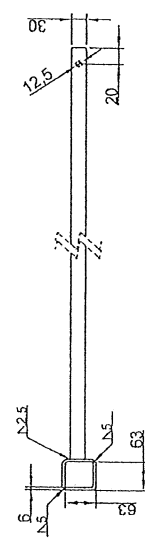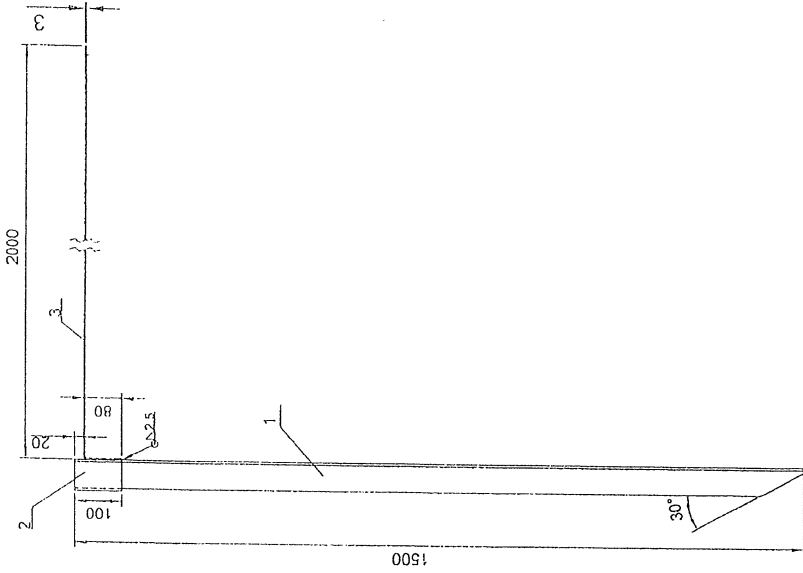

Note:
 Electrical parameters: Maximum system voltage.....24 KV, Maximum electrical resistivity0.25 μΩ.
 Mechanical parameters : Dimensions: 63 x 63 x 1500 mm, Tensile strength R_m = 290-510 N/ mm².
 Zinc coating thickness: According to standard EN ISO 62561-2/2012.

3	STRIP 30X3	EN10051	1	S235JR	2000/60X3X30
2	PROFILE 63/63X6X100	EN10162	1	S235JR	63/63X6X100
1	PROFILE 63/63X6X1500	EN10162	1	S235JR	63/63X6X1500
No.	Name	Standard	Pcs.	Material	Dimension
Revision	a	b	c	d	e
Date					
Signature					
Drawing	Date	Name	Signature	Copy No.	
Construct	11/18/2016				
Drawn	11/18/2016				
Checked	11/18/2016				
Approved	11/18/2016				
Scale	1:10				
Title	HDG PROBE WITH HDG STRIP 30X3				
No. Assembly					
Per Assem.					
Amount Per					
Product					
Classification					
Drawing No. DU 01.01.00					
Code 10 kg					

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.