

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение по обособени позиции за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД.

ОТ: Никдим ООД
(наименование на кандидата)

Седалище и адрес на управление : гр Казанлък, бул „ 23^{ти} Пехотен Шипченски полк“ № 80

тел.: 0431/6 50 16, факс: 0431/6 50 28, E-mail: info@nikdim.bg,
ЕИК: 123018072

Представявано от: инж. Мария Николова Георгиева,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
2. Декларираме, че композитните изолатори, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България.
3. Предлагаме срок на доставка – 30(тридесет) календарни дни за 5% от прогнозното количество, считано от датата на получаване на писмена поръчка.
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени до 20 /двадесет/ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя.
5. Предлагаме гаранционен срок за доставяните изделия една година от датата на доставка и подписване на приемо-предавателен протокол.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

Техническо предложение по първа обособена позиция, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификации и изискванията на възложителя, придружено от (посочват се конкретните документи, които се представят):

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП.

- декларация от кандидата, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *оригинал*. – (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията). В случаите когато кандидатът не е производител на стоката, той трябва да представи:

- документ от производителя за официално представителство на кандидата, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *копие*;

- декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *оригинал*;

- Необходимата техническа документация на български език в съответствие с техническата спецификация.

- Технически данни и характеристики, съгласно Приложения № 3 и 4 от Техническата спецификация за първа обособена позиция, самостоятелно за стоящи и висящи изолатори. Всички размери, включително непосочените от Възложителя да бъдат обозначени върху чертежите (Приложение № 1 и Приложение № 2) от ТС-СрН-029.
- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите, на които отговаря;
- Протоколи от типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории;
- Образец на рутинни изпитания за изходящ производствен контрол;
- Каталог на предлаганите изделия, включително предлагания тип;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация, включително почистване и поддръжка;
- Условия и срок на гаранцията на изделието.
- По една мостра от всяко изделие.

Техническо предложение по втора обособена позиция, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, придружено от (посочват се конкретните документи, които се представят):

- декларация от кандидата, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *оригинал*. – (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията). В случаите когато кандидатът не е производител на стоката, той трябва да представи:

- документ от производителя за официално представителство на кандидата, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *копие*;

- декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП.

изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *оригинал.*);


- Необходимата техническа документация на български език в съответствие с техническата спецификация.

- Технически данни и характеристики, съгласно Приложения № 1, 2 и 3 от ТС-СрН-095

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите, на които отговаря;
- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;
- Образец изпитания за изходящ производствен контрол;
- Каталог на предлаганите изделия включително предлагания тип;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Условия и срок на гаранцията на изделието;
- По една мостра от всяко изделие.

(Важно! Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти)

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП.

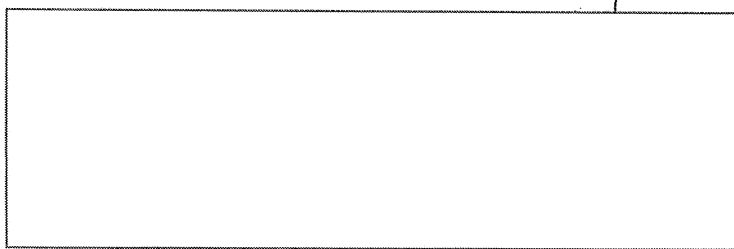


Приложение № 3 Технически данни за стоящ (подпорен) изолатор.

№	Характеристики на изолатора	Мярка	Изискване	Предложение
1	Производител	-		Никодим - Раон
2	Място на производство	-		Китай
3	Тип, означение	-		СЛР 10 - 12.5/500
4	Основен стандарт	-		БДС ЕН 61952
5	Номинално работно напрежение	kV	20	20
6	Максимално работно напрежение	kV	24	24
7	Импулсно изпитателно напрежение със вълна 1,2/50µs:	kV	≥ 125	12.5
8	Сухоразрядно напрежение с промишлена честота	kV	≥ 70	70
9	Мокроразрядно напрежение с промишлена честота	kV	≥ 50	50
10	Минимална разрушаваща сила на огъване за стоящите изолатори	kN	≥ 10	10
11	Външен диаметър на стрехата	mm	-	116
12	Външен диаметър на тялото	mm	-	40
13	Строителна височина	mm	-	305
14	Дължина на изолацията	mm	-	200
15	Минимален път на пропълзяване	mm	-	500
16	Тегло	Kg	-	3
17	Дебелина на антикорозионно покритие на метални крайници	µm	≥ 70	70
18	Монтажна шпилка за стоящи изолатори: материал-	-	-	Сталана
19	Монтажна глава за проводника на стоящи изолатори: материал-	-	-	алуминиева стлав
20	Гаранционен период	месеци	-	12
21	Проектен експлоатационен срок на изделието	години	-	30

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП.

9. Приложения

Приложение №1: Конструктивни размери на стоящ изолатор.

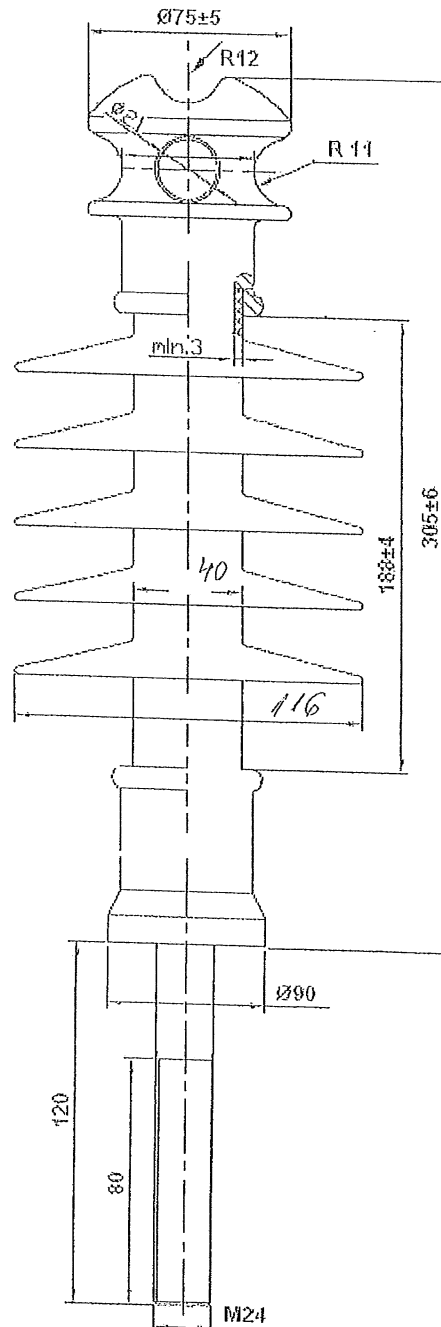


Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Приложение № 4 Технически данни за висящ изолатор.

№	Характеристики на изолатора	Мярка	Изискване	Предложение
1	Производител	-	-	Никвил-га.он
2	Място на производство	-	-	Китай
3	Тип, означение	-	-	CS 70SE - 12.5/600
4	Основен стандарт			БДС ЕП 01109
5	Номинално работно напрежение	kV	20	20
6	Максимално работно напрежение	kV	24	24
7	Импулсно изпитателно напрежение със вълна 1,2/50µs:	kV	≥ 125	125
8	Сухоразрядно напрежение с промишлена честота	kV	≥ 100	100
9	Мокроразрядно напрежение с промишлена честота	kV	≥ 90	90
10	Минимална разрушаваща сила на опън за висящите изолатори	kN	≥ 70	70
11	Външен диаметър на стрехата	mm		116
12	Външен диаметър на тялото	mm		24
13	Строителна височина	mm		325
14	Дължина на изолацията	mm		240
15	Минимален път на пропълзване	mm		600
16	Тегло	Kg		1.500
17	Дебелина на антикорозионно покритие на метални крайници	µm	≥ 70	70
18	Монтажна кратунка за висящи изолатори: материал	-		Стомана
19	Монтажно ухо за висящи изолатори: материал	-		Стомана
20	Гаранционен период	месеци		12
21	Проектен експлоатационен срок на изделието	години		30

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Приложение № 2 Конструктивни размери на висящ изолатор.

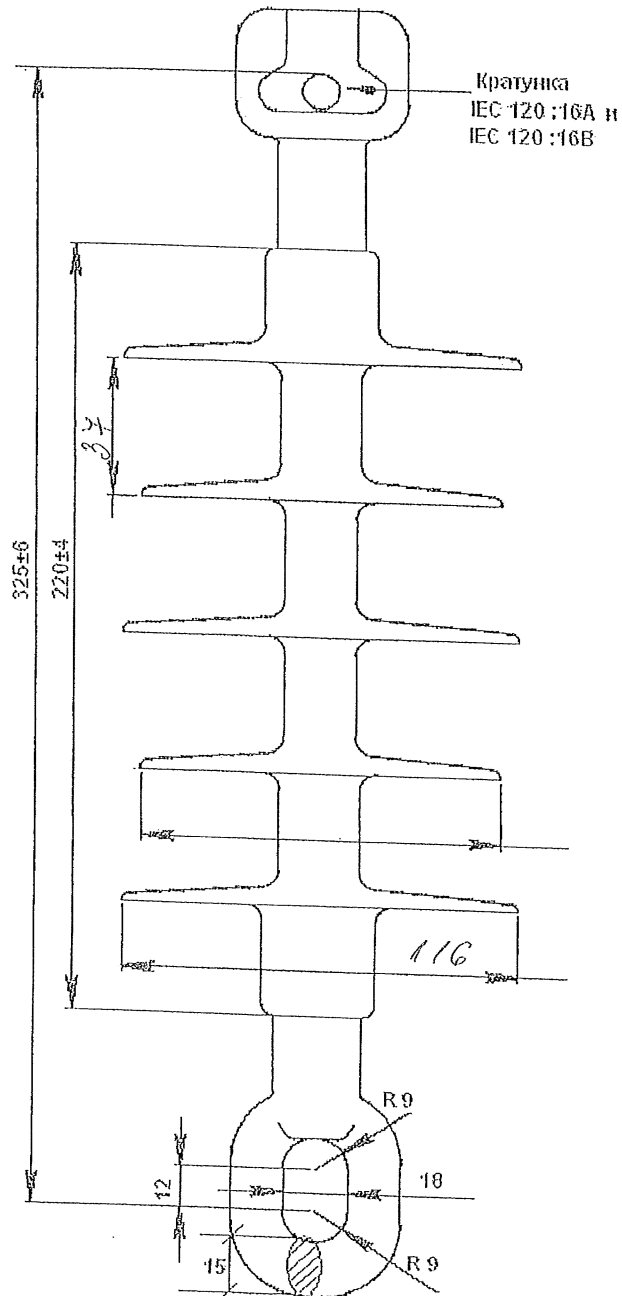

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП.