

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД,  
Варна Тауърс-Г, бул.Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ДО

Всички заинтересовани лица относно процедура № 96/2014 с предмет: „Доставка на арматура за усукани изолирани проводници за ниско напрежение за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции“

24.07.2014  
гр. Варна

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД  
бул. Вл. Варненчик 258  
Варна Тауърс - Г  
Варна 9009

ЕИК 202104220

Фани Стаматова  
Т 359 52 577 253  
Ф 359 52 660 855

Fani.Stamatova@energo-pro.bg

### ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпили въпроси към стартираната процедура с публична покана за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, прилагаме отговори както следва:

#### Въпрос № 1:

Във връзка с подготовката ни за участие в обявена тръжна процедура с Реф. №96/2014г и предмет: „Доставка на арматура за усукани изолирани проводници за ниско напрежение за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции“, моля да ни бъдат предоставени допълнителни технически данни за следните позиции:

I-ва Обособена позиция:

5. Отклонителна клема Т-образна Al 25-95 / Al 25-95 mm<sup>2</sup>
6. Отклонителна клема Т-образна Al 35-150 / Al 35-150 mm<sup>2</sup>

V-та Обособена позиция:

- 5.Термосвиваема ремонтна лента за пров. с  $\varnothing 5 \div 15$  mm и ширина 60 mm
- 6.Термосвиваема ремонтна лента за пров. с  $\varnothing 10 \div 20$  mm и ширина 60 mm

#### Отговор на въпрос № 1:

I-ва Обособена позиция:

Клемите са предназначени за присъединяване УИП към мрежа изпълнена с УИП (отклонението касае един проводник). Наименованието „Отклонителна клема Т-образна“ не е свързано пряко с формата на клемата, а е поставено с цел отличаване групата на съответните.

V-та Обособена позиция:

Посочените размери са препоръчителни. Изискването за търсения материал е да служи като средство за възстановяване на малки нарушения в изолацията на проводника – аналогични материали са така наречените ремонтни маншети.

#### Въпрос № 2:

В обособена позиция пет „Крепешни елементи“ под точка №5 и точка №6 са посочени и индивидуализирани следните строителни материали: Термосвиваема ремонтна лента за пров. със сечение 5/15 mm и ширина 60 mm, както и Термосвиваема ремонтна лента за пров. със сечение 10/20 mm и ширина 60 mm. След направени проучване установихме, че тези елементи не се произвеждат от заводите производители на такъв тип материали и на практика тяхната доставка е невъзможна или най-малкото силно затруднена. Моля да ми предоставите разяснения по обособена позиция

седем и по-конкретно какво представляват и за какво се използват посочените в нея материали. Информацията ни е необходима, тъй като няма подробно описание на елементите, в следствие на което няма как да индивидуализираме материалите пред производителите, с които сме в търговски отношения, за да могат да ги изработят и представяването от мен търговско дружество да ги достави.

**Отговор на въпрос № 2:**

В V-та Обособена позиция: Крепежни елементи позиции № 5 и № 6, Посочените размери са препоръчителни. Изискването за търсения материал е да служи като средство за възстановяване на малки нарушения в изолацията на проводника – аналогични материали са така наречените ремонтни маншети.


В VII-ма Обособена позиция: дюбелите са предвидени за монтаж на „1. Конзола за стълб/стена с отвори“ от V-та Обособена позиция.

Всички от посочените по-горе материали не са тясно свързани с производството на предмета на настоящата поръчка, но тяхното приложение е необходимо при монтажа на арматура за УИП.

С уважение,



.....  
Васил Пеев  
Директор Доставки  
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД

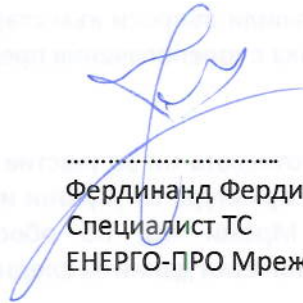

.....  
Фердинанд Фердинандов  
Специалист ТС  
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД