

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 229 - 1 / 2019

Днес, 04.09.2020г., в гр. Варна, между:

1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс - Е, ЕИК 104518621, идентификационен номер по ДДС: BG104518621, представлявано заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет - Атанас Андреев Колев, Илиана Георгиева Георгиева и Румен Георгиев Лалев, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, район Западен, бул. „Пещерско шосе“ №201, ЕИК 115096057, представлявано от Ехиязар Гарабед Узунян –Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 229-Б/21.07.2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: Доставка на главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на главни електромерни табла с обвивка от стъклонапълнен полиестер - първа обособена позиция за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, наричани за краткост СТОКАТА, в съответствие с Техническата спецификация - Приложение № 1, Техническото предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 и Ценовото предложение след постигнати договорености – Приложение №2 от настоящия договор, при условията и в сроковете, договорени в същия.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2. Настоящият договор определя условията, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка на СТОКАТА за времето на действие на същия.

Чл.3. Количествата и мястото на доставка се определят с конкретната поръчка за доставка.


Чл.4. При всяка отделна поръчка за доставка, страните могат да допълват съдържанието ѝ само доколкото това не противоречи на настоящия договор.

Чл.5. Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, след като:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена поръчка по факс, сканирана по e-mail, по поща или по куриер;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице приеме направеното предложение и върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписано Потвърждение на поръчката, в срок не по-дълъг от 7 (седем) календарни дни от датата на изпращането ѝ.

3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не потвърди изрично поръчката в срока по т.2 на този член, поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от датата на получаването ѝ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

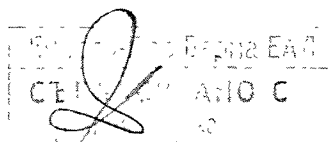

4. Образецът на поръчката и на потвърждението на поръчката се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. Преди започване изпълнението на всяка конкретна поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва:

1. да се свърже с посоченото във всяка конкретна поръчка техническо лице от страна на Възложителя.

2. при необходимост и за своя сметка да изпрати свой представител на посочения във всяка конкретна поръчка адрес на обект, който представител е нужно да направи оглед.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.7. (1) За доставената СТОКА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение на база единичните цени, посочени в Ценово предложение след постигнати договорености - Приложение № 2.

(2) Възложителят прогнозира, че за срока на действие на Договора съгласно чл.11, ще бъдат извършени доставки на обща прогнозна стойност 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС, (наричана по-нататък „Стойността на Договора“), която стойност служи и за определяне на гаранцията за изпълнение и не ангажира Възложителя с точното ѝ спазване.

(3) Цената на Главно електромерно табло /ГЕТ/ за всяка конкретна поръчка се определя по следния начин – общата сума от произведенията на количеството оборудване умножено по единичните договорени цени съгласно Ценово предложение след постигнати договорености - Приложение № 2.

Чл.8. (1) В Ценовото предложение след постигнати договорености са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цените са DDP (delivered duty paid) съгласно INCOTERMS 2010.

Чл.9. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща без аванс по банков път в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки от страните и предоставена фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Във фактурата се посочва номера на конкретната поръчка и SAP номера на договора, генериран при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


BIC: STSABGSF

IBAN: BG72STSA93000021630570

БАНКА: Банка ДСК ЕАД

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в банковата сметка по ал. 2 на този член в срок от 3 (три) календарни дни, считано от настъпването на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл.10. Договорените цени могат да бъдат актуализирани през срока на настоящия договор по взаимно съгласие между страните след подписване на допълнително споразумение между тях и само ако това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

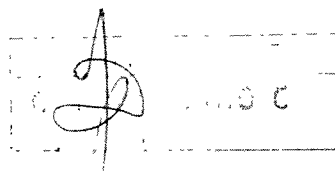

IV. СРОКОВЕ, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл.11. Договорът се сключва за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца.

Чл.12.(1) Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на "Електроразпределение Север" АД, находящи се в градовете Варна, Добрич, Силистра, Русе, Разград, Габрово, Горна Оряховица, Шумен и Търговище.

(2) Приемането и предаването на СТОКАТА по конкретната поръчка се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(3) За дата на доставка се счита датата на двустранното подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.13. (1) Страните приемат срокът за доставка да бъде 30 (тридесет) календарни дни.

(2) Срокът за доставка започва да тече от датата на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на потвърждение на поръчката за доставка, съгласно условията и реда на чл.5 от Договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три) дневен срок преди изтичане срока за изпълнение на съответната доставка винаги, когато съществува опасност от неспазването му.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 5 (пет) календарни дни преди изпращането на СТОКАТА за очакваната дата на пристигането на същата.

(5) В случай на забавяне на изпълнението на доставката (просрочване на доставката) с 30 (тридесет) календарни дни или повече от договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си да откаже доставката на СТОКАТА, с което поръчката за доставка се счита за оттеглена, без финансови последиствия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.14. Правото на собственост върху СТОКАТА преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на приемо-предавателен протокол по чл.12, ал.2 от Договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.15. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.


Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения предмета на Договора, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка - Приложение № 1 и Техническото му предложение – Приложение № 3.

2. да получи СТОКАТА, при уговорените в Договора условия и срокове;

3. да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от Договора и да получи неустойка в размера, определен в чл.34 и чл.35 от настоящия договор.

4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

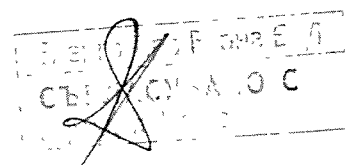

5. да прави рекламации, когато доставената СТОКА не е в съответствие с Техническата спецификация и с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи СТОКАТА в следните случаи:

1. ако доставената СТОКА не е в съответствие с Техническата спецификация на обществената поръчка - Приложение № 1 и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3;
2. ако доставената СТОКА не съответства на заявената по количество и качество.

Чл.18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и/или изпитва СТОКАТА и проверява същата, за да потвърди съответствието ѝ с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Ако, в случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да откаже приемането на цялата доставка. Отказът се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получава договорената цена и е задължен да вдигне на свои разходи доставената, но неприета стока в срок от 5 (пет) календарни дни след получаването на отказа за приемането на доставката. Това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :



1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове, съгласно настоящия договор;
2. съобразно нуждите си, своевременно да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите количества от СТОКАТА, които иска да му бъдат доставени;
3. да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на доставка;
4. да определи свой представител за приемане на СТОКАТА, който да подпише приемо-предавателен протокол.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да се свърже с посоченото във всяка конкретна поръчка техническо лице от страна на Възложителя;
2. при необходимост да изпрати свой представител на посочения във всяка конкретна поръчка адрес на обект, който представител е нужно да направи оглед ;
3. да изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец, качествено и в съответствие с Техническата спецификация на обществената поръчка - Приложение № 1 и предложеното му в Техническото му предложение – Приложение № 3;
- 4 да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКАТА по количества до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в конкретната поръчка за доставка;
- 5- да издаде фактура за доставената СТОКА;
- 6 да гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на СТОКАТА, предмет на конкретната доставка. Ако се установи, че

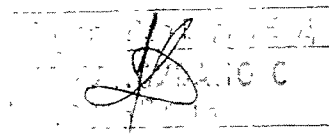

СТОКАТА принадлежи на трети лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена ведно със законната лихва от датата на превода, и да заплати разносните по Договора, както и необходимите и полезни разноски за СТОКАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на цялата цена ведно с дължимата законна лихва от датата на превода, дори когато СТОКАТА е била монтирана, обезценена или повредена, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е обогатил, в които случаи цената се намалява съответно;

7. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

8. да определи свой представител за предаване на СТОКАТА и подписване на приемо-предавателните протоколи по настоящия договор;

9. да не преотстъпва на трети лица изпълнението на договорните си задължения.

10. да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на доставката работно време;

11. да доставя СТОКАТА окомплектована с всички необходими за монтажа и експлоатацията и документи;

12. да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 60 000 лева, (шестдесет хиляди лева) представляващи 3 (три) % от Стойността на Договора, без ДДС, която служи за обезпечаване на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл.23. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG02RZBB91551088593303

BIC: RZBBBGSF


Райфайзенбанк (България) АД

Чл.24. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, че е в полза на „Електроразпределение Север“ АД и да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 (шестдесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.




Чл.25. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по Договора за възлагане на обществената поръчка;
2. застрахователната сума да е равна на размера на гаранцията за изпълнение;
3. да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т.15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициент) в застрахователната полица по тази застраховка;
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;
6. в застраховката трябва да бъде изрично предметът на обществената поръчка, за която се представя гаранцията за изпълнение;
7. застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на Договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор;
8. застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие датата на влизане в сила на Договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изтичане на Договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на Договора, предмет на обществената поръчка – плюс 60 (шестдесет) дни след неговото изтичане;
9. да е предвидено застрахователната премия по застраховката да се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ еднократно, а не на вноски;
10. за доказване валидността на застраховката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала“.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:



1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.9, ал. 2 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл.28. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл.29. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 22 от Договора.

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

Чл.31. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО


Чл.32. (1) Гаранционният срок на доставяната СТОКА е съгласно техническото предложение на Изпълнителя- Приложение №3 към Договора и тече, считано от датата на доставка на СТОКАТА и подписване на приемо-предавателен протокол.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че СТОКАТА е с технически параметри, отговарящи на действащите стандарти и на всички поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически изисквания.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предаване на СТОКАТА да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи за използването ѝ по предназначение.

Чл.33. (1) При доставка на некачествена СТОКА, както и при липси или несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането на СТОКАТА, както и в случай, че по време на гаранционния срок се появят недостатъци (дефекти), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени дефектната или некачествена СТОКА за своя сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по рекламации през времето на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.34. При неспазване на уговорения срок на доставка по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на забавената доставка.

Чл.35. При неспазване на останалите задължения по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) върху Стойността на Договора, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на същия.

Чл. 36. (1) Неустойката за неспазване на уговорения срок на доставка се удържа от сумата по фактурата за конкретната поръчка със забавена доставка и изпълнение, а в случай, че неустойката надхвърля сумата по дължимото плащане, разликата се удържа от гаранцията за изпълнение.

(2) Неустойката за неспазване на останалите задължения по настоящия договор се удържа от гаранцията за изпълнение.

(3) В случай на забавено плащане по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава в размер на законната лихва върху дължимата сума.

(4) Неустойката по този Договор се изплаща от неизправната страна, в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на предявяване на претенциите за неустойка от изправната страна. Ако в определения за това срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да плати дължимата неустойка по Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира сумата от гаранцията за изпълнение на Договора или от дължимо плащане.

Чл.37. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по настоящия договор от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.


IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.38. (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения Договор, свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «ЕНЕРГО-ПРО Варна», техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на Дружествата.

(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.

Чл.39. Обработка на лични данни.

(1) Личните данни обменяни между СТРАНИТЕ по този договор се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на



лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и вътрешните актове на страните.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обработва Личните данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само във връзка с изпълнение на възложените му с Договора дейности, за целите, произтичащи от него и в рамките на срока на Договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен незабавно и във всеки случай не по-късно от 6 месеца след изпълнението, развалянето или прекратяването на друго основание на Договора, да изтрие по начин, който не позволява възстановяване, и да осигури изтриването на всички копия на Лични данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за обработването на които не е налице основание по смисъла на чл. 6 от Регламента.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да въведе подходящи технически и организационни мерки, които осигуряват адекватно ниво на защита на Личните данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба (включително изтриване), изменение (включително повреждане), неразрешено разкриване, използване или достъп, както и срещу всички други форми на незаконосъобразно обработване.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи достъпа до Лични данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено и само до тези лица, които има нужда да знаят и/или да имат достъп до съответните Лични данни, за целите на изпълнение на Договора, като гарантира, че всички такива лица са обвързани от договорно, професионално или законово задължение за конфиденциалност.

Чл.40. При всяко нарушение на задълженията по предходните разпоредби виновната страна дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от Стойността на Договора, възлизаща на 20 000 лева (двадесет хиляди лева), без включен ДДС, на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.41. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.


(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;



ВЕРИТЕЛНО
ПОДПИСАНО С
[Signature]

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.42. Настоящият договор може да бъде изменян на което и да е от основанията посочени в чл.116 от ЗОП.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 43. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока по чл.11;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. С едномесечно предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна;
4. В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл.307 от ТЗ;
5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. С окончателното му изпълнение.

(2) В случай на прекратяване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената в договорения срок СТОКА, поръчана към момента на прекратяването по цени съгласно Договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора с едномесечно писмено предизвестие без дължими неустойки и обезщетения за претърпените вреди от прекратяването и без необходимост от допълнителна обосновка, когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява Договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 5 (пет) работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. използва подизпълнител.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие без дължими неустойки и обезщетения за претърпените вреди от прекратяването когато:

1. Се установи, че по време на провеждане на обществената поръчка за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от поръчката.

2. Поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

(6) При прекратяването на Договора Страните уреждат финансовите взаимоотношения помежду си за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.



Handwritten signature and a rectangular stamp with the text 'ИЗПЪЛНИТЕЛ' and 'ЧЛО С'.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.44. С подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка и на стоки, услуги и строително-монтажни работи на ЕНЕРГО-ПРО, публикувани на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - www.erpsever.bg.

Чл.45. (1) Всички съобщения, предизвестия, поръчки и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Адресите на страните са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Електроразпределение Север“ АД

Адрес: гр. Варна 9009, Варна Тауърс - Е, бул.„Владислав Варненчик“ № 258

Телефон за заявки: 052/577 631

Факс за заявки: 052/660 855

Електронен адрес за заявки: BorislavNikolaev.Borisov@energo-pro.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Интеркомплекс“ ООД;

Адрес: гр. Пловдив 4002, бул. „Пещерско шосе“ № 201

Телефон за заявки: 032/24 14 14

Факс за заявки: 032/24 14 15

Електронен адрес за заявки: sales@intercomplex.bg

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес (факс, ел. поща) другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 46. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.


Чл. 47. Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на Договора при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.

Чл. 48. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения Договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна част от настоящия договор. При непостигане на съгласие всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при Сдружение „ППМ“ съобразно неговия правилник.

Чл. 49. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1.
2. Ценово предложение след постигнати договорености - Приложение № 2.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3.

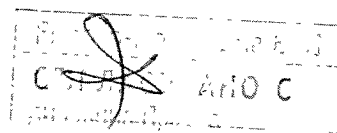

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Електроразпределение Север АД

Интеркомплекс ООД


ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

1

1

2

1

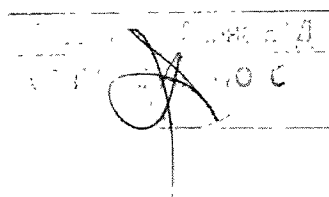



Техническа спецификация
за главни електромерни табла в обвивка от
усилен стъклонапълнен полиестер

ТС-НН-014
Версия: v.06
Стр. 1 от 8

**Техническа спецификация
за главни електромерни табла в обвивка от
усилен стъклонапълнен полиестер**

валидна за :
Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. „Владислав Варненчик“ №258
9009 Варна

Съдържание

1. Област на приложение	3
2. Условия на работа	3
3. Изисквания	3
4. Обозначение.....	6
5. Окомплектовка	6
6. Контрол на качеството	6
7. Документация	6
8. Опаковка и транспорт.....	7
9. Приложими наредби, правилници и стандарти	7
10. Приложения.....	8

- 1. Област на приложение**

Настоящата техническа спецификация се отнася за изработка и доставка на главни електромерни табла (ГЕТ), използвани в жилищни сгради средно и високо строителство и се изработват по зададена еднолинейна схема.
- 2. Условия на работа**
 - 2.1.** Режим на работа: продължителен;
 - 2.2.** Монтаж: на открито и закрито;
 - 2.3.** Температура на околната среда: от -25 до + 40 °С по БДС EN 62208 (или еквивалент);
 - 2.4.** Относителна влажност на въздуха: до 90 % при 20 °С;
 - 2.5.** Надморска височина на монтажа: до 2000 m;
 - 2.6.** Взривобезопасна и пожаробезопасна среда;
 - 2.7.** Степен на замърсеност: 3 по БДС EN 61439-1 (или еквивалент).
- 3. Изисквания**
 - 3.1. Електрически характеристики**
 - 3.1.1.** Номинално напрежение: 400 V;
 - 3.1.2.** Номинално изолационно напрежение: $U_i \geq 690$ V;
 - 3.1.3.** Номинална честота: 50 Hz;
 - 3.1.4.** Клас по електробезопасност на изделието: II.
 - 3.2. Основни изисквания за корпуса**
 - 3.2.1.** ГЕТ е комплектно комутационно устройство от затворен тип. Конструкцията трябва да осигурява монтаж до стена или самостоятелно. Таблото трябва да е пригодено за монтаж върху фабрично изработена основа (фундамент) за вкопаване;
 - 3.2.2.** ГЕТ трябва да се обслужва от предната страна. Да позволява свободно присъединяване на кабели и подмяна на части;
 - 3.2.3.** Корпуса на ГЕТ да е съставен от три или четири секции за обособяване на секция вход, секция мерене с обособено поле „Клиенти“ и място за секция собствени нужди на потребителите (домофонна уредба, звънчева инсталация и др.). Когато в ГЕТ се монтират индиректни електромери те трябва да се разположат заедно с токовете трансформатори в обособена секция на таблото;
 - 3.2.4.** Обвивката на главните електромерни табла включително техните основи, трябва да са изработени от стъклонапълнен полиестер. Дължината на стъклените нишки да не бъде по-малка от 25 mm. Теглото на стъкловлакното да не е по-малко от 20% от общото тегло на кутията. Средната плътност на стъкловлакната да не бъде по-малка от 1.58 до 1.9 g/cm³. Стъкловлакната трябва да са напълно покрити от полиестер. Допуска се обвивката да бъде от друг подобен изолационен материал, типово изпитан и отговарящ на изискванията на БДС EN 62208:2011 (или еквивалент).
 - 3.2.5.** Цвят на кутиите: RAL 7035, RAL 7032 или подобен;
 - 3.2.6.** Степента на защита не по-малка от IP 43;
 - 3.2.7.** Конструкцията да е изработена от трудно горим материал, с клас на устойчивост не по-нисък от HF1;
 - 3.2.8.** Обвивката на ГЕТ да е устойчива на UV лъчи и да притежава гладка повърхност против замърсяване. Допустимо е вертикално оребряване на обвивката;
 - 3.2.9.** Кутиите трябва да имат висока механична здравина: устойчивост на удар IK10;
 - 3.2.10.** Всички използвани метални детайли вътре или извън ГЕТ – болтове, винтове, гайки и други, трябва да са обработени за устойчивост на корозия;
 - 3.2.11.** Измервателните, комутационни, защитни апарати и изходящи клеми за нулеви проводници да се монтират чрез: DIN шини, монтажни планки или основи върху монтажна плоча от изолационен материал с дебелина ≥ 4 mm;
 - 3.2.12.** Разположението на електромерите да е съобразено с отчитането на показанията им. Височина от пода до дисплея на:
 - най-ниско разположените електромери да е ≥ 0.6 m;
 - най-високо разположените електромери да е ≤ 1.8 m.
 - 3.2.13.** Конструкцията и формата на покривите на обвивките не трябва да позволяват задържането на прах, замърсявания и влага;
 - 3.2.14.** Конструкцията на обвивките трябва да осигурява ефективна естествена вентилация, за да се предпазва вътрешността на електромерното табло от конденз;
 - 3.2.15.** Кутията трябва да е изработена така, че да е изключено отваряне на обвивката или отделяне на елементи от ГЕТ при налягане породено от к.с.

3.3. Врати

- 3.3.1.** ГЕТ да бъдат с две врати - външна и вътрешна. Вратите да не могат да се снемат без употреба на инструмент. Вратите да не могат да бъдат снемани в затворено положение, дори с употреба на инструменти.
- 3.3.2.** Външни плътни врати
- 3.3.3.** Външни врати на ГЕТ да е изпълнени със скрити панти с висока механична якост и устойчиви на износване. Крилата да се застопоряват на минимум 1200 спрямо лицевата повърхност;
- 3.3.4.** Вътрешни прозрачни врати
- 3.3.5.** Вътрешните прозрачни врати трябва да бъдат еднокрили и да има възможност за пломбиране в двата края при височина на вратата над 600 mm и в средата при височина на вратата под 600 mm.
- 3.3.6.** Вътрешните врати да са изработени от прозрачен трудно горим материал изолационен материал, с дебелина ≥ 4 mm и обкантена или оребрена по края против огъване. Вътрешните врати на таблото в отворено положение, да се застопорява на минимум 90° спрямо лицевата повърхност;
- 3.3.7.** Върху вътрешна врата да е обособен сектор „Клиенти“ с капак, с възможност за заключване с катинар и диаметър на отвора за катинар $\varnothing 8$ mm. Да е осигурено лесно и удобно манипулиране с превключващите лостчета на МАП, като размера на отвора да бъде с височина 46 mm и ширина 18 mm, като е кратен на броя МАП. Хлабината между МАП и прозрачна врата, да бъде не по-голям от 1 mm.
- 3.3.8.** Разстоянието между стените на ТЕПО и прозрачната врата да не позволява достъп до конструктивните монтажни болтове на кутията. При затворено положение на вътрешната врата въздушните междини между вратата и стените на кутията да не са по-големи от 2,5 mm;
- 3.3.9.** На външната врата да се монтира тристранна или двустранна едноходова брава с монтиран халф патрон без секретност;
- 3.3.10.** Бравите и затварящите механизми да осигуряват надеждно затваряне по цялата височина на вратите.
- 3.3.11.** Бравите да са с подвижно рамо, което в положение на затворена врата е дискретно прибрано към вратата;
- 3.3.12.** Бравите да имат предпазител за предпазване на патрона от проникване на прах и вода;
- 3.3.13.** На вътрешните врати се разпробиват отвори за монтаж на едностранна брава с резе/ планка (мебелен тип) по ТС-ИНС-171.
- 3.4. Основа**
Основата (фундамент) да е от същия материал и със същия цвят като ГЕТ.
Основите за вкопаване да имат стабилизираща плоча, като на корпуса да е отбелязано с траен знак нивото на вкопаване. Предната горна част на основата да е изваждаема само при отворено положение на вратата.
- 3.5. Оборудване на ГЕТ**
- 3.5.1.** Присъединяване: Еднофазните електромери за директно измерване на електроенергия и трифазните електромери за директно измерване на електроенергия се свързват по схема „работна нула“. Понятието „работна нула“ означава, че нулевия проводник към клиента трябва да е присъединен към електромера съгласно изобразената на него схема, а не към общата „нулева“(PEN) шина в таблото;
- 3.5.2.** Нулевите проводници да се присъединят към нулевата шина чрез болтова връзка преден монтаж. Не се допуска присъединяване на повече от един проводник на клема, както и използването на самонарязващи винтове за присъединяване;
- 3.5.3.** Нулевите проводници от всеки (еднофазен и трифазен) електромер присъединен към абонат с „работна нула“ се извеждат на нулев клеморед ;
- 3.5.4.** Проводници:
Комутицията на таблата да бъде изпълнена като преден монтаж, с медни проводници тип Н07V-K, с цвят на изолацията съгласно Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.
Сеченията на проводниците за опроводяване да са:
- еднофазните електромери - 10 mm²;
- токовите вериги на трифазните електромери - 16 mm²;
При свързване на електромерите за директно включване се оставя резерв на проводниците към и от електромера с дължина около 120mm.
Не се допускат снаждания и запоявания на присъединителните проводници на електромерите.

Да не се опроводяват вериги за тарифен превключвател и МАП за съответния Проводниците да са поставени в кабелни канали.

3.5.5. Нулева шина:

Нулевата шина да бъде изпълнена от мед или медна сплав с покритие позволяващо присъединяване на Al и Cu проводници. Минимално сечение 25/4 mm и с дължина достатъчна за свързване на присъединяваните абонати, включително и резервните. Да се постави маркировка съгласно Наредба №3 за обозначение на N шина;

3.5.6. Връзката между N шина и PE шина да се изпълни по начин осигуряващ сечение съгласно Наредба №3. Ако връзката е изпълнена с гъвкав меден проводник, той трябва да е с минимално сечение 50 mm² и съобразено със сечението на захранващия кабел, съгласно индивидуален проект;**3.5.7.** Нулевата шина да бъде оборудвана с V-клема с обхват 50 + 240 mm² за присъединяване на нулевия проводник на захранващия кабел;**3.5.8.** PE шина:

Защитната шина да бъде изпълнена от мед или медна сплав с покритие позволяващо присъединяване на Al и Cu проводници. Минимално сечение 25/4 mm и с дължина достатъчна за свързване на присъединяваните абонати, включително и резервните. Да е снабдена с болт M12, окомплектован с необходимите крепежни елементи за свързване към заземител. Да се постави знак „заземление“ до заземителния болт.

Връзката на шината със заземителния контур, да се изпълни с гъвкав меден проводник със сечение 50 mm² и съобразено със сечението на захранващия кабел, съгласно индивидуален проект.

Да се постави маркировка съгласно Наредба № 3 за обозначение на PE шина.

3.5.9. Комутационна и защитна апаратура:

Комутационните и защитни апарати трябва да са в съответствие с техническите спецификации на Електроразпределение Север АД.

- Входа на таблото трябва да бъде оборудван с главен автоматичен прекъсвач (АП), доставка на Електроразпределение Север АД. Номинален ток на главните автоматични прекъсвачи: 160А, 250А и 400А. Да се предвиди място и окомплектова с разширителни или клеми за директно присъединяване на проводници клеми за присъединяване /по заявка/. След монтажа на АП технологичното разстояние между долните разширителни или клеми за директно присъединяване на проводници на апарата и долния край на таблото трябва да е най-малко 200 mm;

В секция „Мерене“ преди всеки електромер да се монтира, товар прекъсвач, за монофазните електромери с In=63А и за трифазните с In=63/100А според приложената еднолинейна схема. Лостчетата за превключването им трябва да са достъпни само след отваряне на вътрешната врата с контролиран достъп.

- Преди всеки електромер, в секция мерене да се монтира товар прекъсвач. Лостчетата за превключването им трябва да са достъпни само след отваряне на вътрешната врата.

- МАП (доставка на Възложителя) след електромерите да могат да се монтират в поле „Клиенти“. След монтажа на МАП, технологичното разстояние между долните клеми на апарата и долния край на таблото трябва да е най-малко 100 mm;

Номиналният ток на комутационните и защитни апарати се указва в еднолинейна схема, приложена към заявката;

3.5.10. Места за електромери и тарифен превключвател:

Да се предвидят места за електромери съгласно следните размери:

1 фазни : височина - 210 mm. ширина - 140 mm. дълбочина - 120 mm;

3 фазни : височина - 310 mm. ширина - 180 mm. дълбочина - 140 mm;

Тарифен превкл.: височина - 104 mm. ширина - 72 mm. дълбочина - 69 mm.

След монтажа на електромерите трябва да се осигури отстояние от тях до вътрешната врата не по-малко от 15 mm.

3.5.11. Резервни места за електромери:

Броя на резервните места за електромери се определя съгласно всяка конкретна заявка.

3.5.12. Секция индиректни електромери:

Индиректните електромери се присъединяват към захранващата верига чрез АП с In в съответствие с разрешената присъединителна мощност.

Комутацията на индиректните електромери, токови и напреженови вериги да се изпълни с медни проводници тип H07V-K със сечение 2,5 mm².

В секция индиректни електромери в токовите и напреженови измервателни вериги да бъде включен клемен блок, съдържащ четири комплекта токови клеми за веригите на токовите

трансформатори, като последната двойка клеми е за нулевия потенциал на ИТТ (нулеви токови клеми) и е с твърдо монтиран мост между тях, три напреженови клеми, една нулева и една защитна клема. Клемния блок да позволява присъединяване на измервателни сонди. Клемите трябва да отговарят на техническа спецификация ТС-НН-055 на Електроразпределение Север АД;

Клемния блок трябва да бъде покрит с прозрачен капак, с дебелина ≥ 3 mm и да осигурява възможност за пломбиране;

В напреженовите вериги преди клемния блок да бъдат монтирани три еднополюсни МАП с $I_n=6A$ – за напреженовите вериги на електромера.

Измервателните трансформатори са доставка на Електроразпределение Север АД.

Място за електромери съгласно т. 3.5.10.

Монтажът на ТТ да се изпълни, така че табелките им да са от предната страна.

3.5.13. Еднолинейна схема:

От вътрешната страна на вратата на ГЕТ, да бъде поставена еднолинейна електрическа схема с възможност за дописване. Схемата да бъде начертана на достатъчно плътна основа (не трябва да бъде сгъната или навита на руло) и поставена в прозрачен джоб неподвижно закрепен от вътрешната страна на външната врата.

3.6. Монтажни приспособления

При указан начин на монтаж към стена таблото, трябва да има необходимите приспособления за стабилно закрепване комплектовани с необходимите крепежни елементи (в инструкцията за монтаж и експлоатация да се опишат: елементи, схема и оразмеряване)

4. Обозначение

Всяко ГЕТ да има необходимата маркировка и информация съгласно БДС EN 60439-1 (или еквивалент). На табелка, поставена на подходящо гладко място отвън да са посочени най-малко следните данни: име или знак на производителя, тип, месец и година на производство, сериен номер на изделието, номиналните данни, клас по електробезопасност, както и основния стандарт, на който отговаря.

Върху кутията трябва да има фабрично обозначение за име или знак на производителя на кутията.

На вратите на гладко място да се поставят изискваните табели или знаци за безопасност и на подходящо място върху кутията логото на Възложителя по съгласуван образец.

Табелите трябва да са с трайни и ясни надписи, устойчиви на влиянията на околната среда.

Забранено е поставянето на рекламни материали (стикери и др.) на производителите.

5. Окомплектовка

Всяко табло трябва да е окомплектовано с:

- 5.1. Технически паспорт, инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация; декларация за съответствие, гаранционна карта и протокол от контролни изпитания.
- 5.2. Всички необходими крепежни приспособления и елементи за монтаж и закрепване на таблото.
- 5.3. Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти.

6. Контрол на качеството

Възложителя има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

7. Документация

Да се представи необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

- 7.1. Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация;
- 7.2. ЕС декларация за съответствие.
- 7.3. Протоколи от типови изпитания БДС EN 61439-1 (или еквивалент), БДС EN 61439-5 (или еквивалент) и устойчивост на UV лъчи проведени от акредитирани лаборатории;
- 7.4. Образец на заводски изпитания за изходящ производствен контрол;
- 7.5. Данни и характеристики, съгласно приложенията;
- 7.6. Каталог на предлаганите изделия;

- 7.7. Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали и елементи;
7.8. Инструкцията за транспорт (с описание на транспортната опаковка), съхранение, монтаж и експлоатация (ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и специални инструменти, това задължително да се опише в инструкцията);
7.9. Условия и срок за гаранцията на изделието;
7.10. Сертификат за пожароустойчивост на предлаганите табла;
При представяне на преводи на документи се представя и копие на езика, на който са издадени.
- 8. Опаковка и транспорт**
Главните електромерни табла трябва да се доставят в подходяща опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. На всяка опаковка да са нанесени трайно наименованието или знака на производителя, типовото обозначение и серийният номер (SAP номер или друг уникален номер) на изделието.
- 9. Приложими наредби, правилници и стандарти**
Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
БДС EN 61439-1:2011 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 61439-1:2011) (или еквивалент).
БДС EN 61439-5:2015 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства предназначени за монтаж на открито на обществени места. (IEC 61439-5:2014) (или еквивалент);
БДС EN 61140:2004 Защита срещу поражения от електрически ток. Общи насоки за уредби и оборудване (IEC 61140:2016) (или еквивалент);
БДС EN 60529+A1 2004 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (или еквивалент).
БДС EN 60865-1:2012 Токове на късо съединение. Изчисляване на въздействията. Част 1: Термини и определения и методи за изчисляване (или еквивалент).
БДС EN 60947-1:2007 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2004) (или еквивалент).
БДС EN 60947-2:2006 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006) (или еквивалент).
БДС EN 60947-3:2009 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарни прекъсвачи, разединители, товарни прекъсвач-разединители и апарати комбинирани с предпазители (или еквивалент);
БДС EN 62208:2011 Празни шкафове за комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (или еквивалент)
БДС EN 14598:2006 Усилени терморезистивни формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC) (или еквивалент).
БДС EN ISO 10350:2011 Пластмаси. Получаване и представяне на сравними едноточкови данни. Част 2: Пластмаси, усилен с дълги влакна (или еквивалент).

10. Приложения

10.1. Приложение 1 Данни за кутия

№	Характеристики	Мерна единица	Предложение
1	Производител, тип	-	
2	Място на производство (държава)	-	
3	Обозначение на производителя	да	
4	Основен стандарт	-	
5	Характеристики на изолационния материал	-	
6	Категория на горимост	-	
7	Цвят на кутията	RAL	
8	Степан на защита след монтаж и присъединяване	IP	
9	За експлоатация при температура на околната среда	С°	
10	Устойчивост на удар	IK	
11	Монтажна плоча- материал тип, производител	-	
12	Категория на горимост на монтажната плоча	-	
13	Материал на вътрешната врата	-	
14	Категория на горимост на вътрешната врата	-	
15	Вид на бравата на външната врата, производител, тип	-	

10.2. Приложение 2 Данни за товаров прекъсвач

№	Характеристика	Мерна единица	Предложение
1	Производител, тип	-	
2	Място на производство (държава)	-	
3	Основен стандарт	-	
4	Номинален ток	A	
5	Номинален ток на включване при късо съединение I_{cn}	kA	
6	Работна изключвателна способност I_{cs}	kA	
7	Електрическа износоустойчивост	к. ц.	
8	Номинално изолационно напрежение: U_i	V	
9	Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване	mm ²	
10	Индикация за положението на контактната система независима от положението на ръкохватката	-	

Приложение № 2 към Договор № 229-1/2019

Таблица за резултатите от преговори, проведени на 06 юли 2020г. по процедура на договаряне с предварителна покана за участъци с предмет: Доставка на главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД между Интеркомплекс ООД и Електроразпределение Север АД

УЧАСТНИК				Интеркомплекс ООД	
№	Наименование	Мярка	количество	оферта	договорено
I обособена позиция: Главни електромерни табла с обвивка от усилен стъклонапълнен полиестер					
1	Място за Главен автоматичен прекъсвач Зр 160А	брой	1	95.00	17.00
2	Място за Главен автоматичен прекъсвач Зр 250А	брой	1	115.00	17.00
3	Място за Главен автоматичен прекъсвач. Зр 400А	брой	1	135.00	17.00
4	Място за автоматичен прекъсвач Зр 160А за индиректно мерене	брой	1	135.00	60.00
5	Прекъсвачи без защита/товарови прекъсвачи/ 1р до 63А	брой	1	5.20	2.50
6	Прекъсвачи без защита/товарови прекъсвачи/ 1р до 100А	брой	1	8.50	5.00
7	Прекъсвачи без защита/товарови прекъсвачи/ Зр до 63А	брой	1	15.70	9.00
8	Прекъсвачи без защита/товарови прекъсвачи/ Зр до 100А	брой	1	25.70	15.00
9	Място за Малогабаритни автоматични прекъсвачи 1р до 63А	брой	1	3.50	1.00
10	Място за Малогабаритни автоматични прекъсвачи 1р до 80А	брой	1	3.50	1.00
11	Място за Малогабаритни автоматични прекъсвачи Зр до 25А – 15 kW	брой	1	10.50	1.00
12	Място за Малогабаритни автоматични прекъсвачи Зр до 80А – 50 kW	брой	1	14.00	1.00
13	Място за еднофазен електромер	брой	1	120.00	56.00
14	Място за трифазен директен електромер	брой	1	240.00	110.00
15	Място за трифазен индиректен електромер	брой	1	300.00	160.00
16	Място за токов трансформатор	брой	1	40.00	25.00
17	Място за оборудване на поле общи нужди	брой	1	135.00	60.00
18	Място за тарифен превключвател	брой	1	25.00	1.00
19	Фундамент	брой	1	235.00	75.00
20	Клемен блок с Малогабаритни автоматични прекъсвачи /3 броя 1р 6А/	брой	1	75.00	33.00
Срок на доставка за 50 броя ГЕТ:				30 дни	30 дни
Срок на плащане:				30 дни	30 дни
Гаранционен срок:				36 месеца	
Срок замяна на дефектна или некачествена стока :				10 дни	10 дни
Производител кутия:				Emiter	
Производител :				Интеркомплекс ООД	

Цените са в лева, без ДДС!

Подписи:

За Електроразпределение Север АД

1

2

3

Интеркомплекс ООД

1

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: Доставка на е главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД
Обособена позиция: № 1: Доставка на главни електромерни табла с обвивка от усилен стъклонапълнен полиестер
(посочва се обособената позиция, за която се представя)

ОТ: Интеркомплекс ООД
(наименование на кандидата)

Седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, п.к. 4015, бул. "Пещерско шосе" № 201
тел. 032/24-14-14, факс: 032/24-14-15, E-mail: sales@intercomplex.bg
ЕИК/ код по Регистър БУЛСТАТ/ или друг идентификационен код: 115096057
Представявано от: Ехиязар Гарабед Узунян,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;
2. Декларираме, че главните електромерни табла с обвивка от усилен стъклонапълнен полиестер, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Предлагаме срок на доставка за 40 броя главни електромерни табла с обвивка от усилен стъклонапълнен полиестер от посочените прогнозни количества: 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на от получаване на писмена поръчка.
4. Предлагаме гаранционен срок за доставяните главни електромерни табла с обвивка от усилен стъклонапълнен полиестер, , както следва:
 - на кутията: 3 години от датата на доставка;
 - на апаратурата: 3 години от датата на доставка;
 - на цялото изделие: 3 години от датата на доставка.
5. Срок за замяна на дефектни или некачествени изделия.....: до 10 /десет/ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя;
6. Декларираме, че при изготвяна на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

V.I

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме (посочва се само това, което се отнася за конкретния кандидат, съобразно обособената позиция, за която се подава техническото предложение):

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, придружено от:

- декларация от кандидата, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *оригинал*. – (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията).

В случаите когато кандидатът не е производител на стоката, той трябва да представи:

- документ от производителя за официално представителство на кандидата, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *копие*;

- декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - *оригинал*;

За Първа обособена позиция:

- Технически данни и характеристики – по образец :
- Попълнена и приложена Таблица по образец 3.1;
- Попълнена и приложена Таблица по образец 3.2;
- Попълнена и приложена Таблица по образец 3.3.
- Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация;
- ЕС декларация за съответствие;
- Протоколи от типови изпитания БДС EN 61439-1 (или еквивалент), БДС EN 61439-5 (или еквивалент) и устойчивост на UV лъчи проведени от акредитирани лаборатории;
- Образец на заводски изпитания за изходящ производствен контрол;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали и елементи;
- Инструкция за транспорт (с описание на транспортната опаковка), съхранение, монтаж и експлоатация (ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и специални инструменти, това задължително да се опише в инструкцията);
- Условия и срок за гаранцията на изделието;
- Сертификат за пожароустойчивост на предлаганите табла.

За Втора обособена позиция:

- Технически данни и характеристики – по образец:
- Попълнена и приложена Таблица по образец 3.2;
- Примерен технически чертеж с монтажни и габаритни размери за:
 - ГЕТ 14 М 1Т (14 монофазни и 1 трифазен) електромери;
 - ГЕТ 28 М 2Т (28 монофазни и 2 трифазен) електромери.
- Технически данни за комутационната апаратура;
- Сертификати за произход на вложените материали и проводници;
- ЕС декларация за съответствие на изделието;
- Образец на гаранционна карта;
- Протоколи от типови изпитания, съгласно БДС EN 61439-1 (или еквивалент), БДС EN 60439-1 (или еквивалент) проведени от акредитирана лаборатория;
- Образец на контролни изпитания проведени върху всяко ново произведено ГЕТ съгласно БДС EN 61439-1 (или еквивалент);

- Каталог на предлаганите изделия.

б) Мостри на предлаганите изделия, съгласно посоченото в документацията за участие:

➤ **За Първа обособена позиция** – ГЕТ с обвивка от усилен стъклонапълнен полиестер 4М+1Т+1Т+ТТ160А (четири монофазни електромера, един трифазен директен и един трифазен индиректен електромер с токови трансформатори на 160А);

➤ **За Втора обособена позиция** – ГЕТ с метална обвивка 4М+1Т (четири монофазни електромера и един трифазен директен електромер), за вграждане в стена с вход отдолу и изходи отгоре;

Дата: 26.02.2020 год.

Град: Пловдив

.....
(подпис и печат)


Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Данни за кутия /за първа обособена позиция/

№	Характеристики	Мерна единица	Предложение
1	Производител, тип	-	Z.U.P. Emitec Sp.J. OS, OSZ
2	Място на производство (държава)	-	Полша
3	Обозначение на производителя	да	Да
4	Основен стандарт	-	БДС EN 61439-1 БДС EN 61439-5 БДС EN 61439-3 БДС EN 62208 БДС EN 60068-2-5
5	Характеристики на изолационния материал	-	Стъклонапълнен полиестер (SMC)
6	Категория на горимост	-	V-0
7	Цвят на кутията	RAL	RAL 7035
8	Степен на защита след монтаж и присъединяване	IP	IP 44
9	За експлоатация при температура на околната среда	С°	от -25 °С до +50 °С
10	Устойчивост на удар	IK	IK 10
11	Монтажна плоча- материал тип, производител	-	Разпенена PVC плоскост, Duplex, Унгария
12	Категория на горимост на монтажната плоча	-	V-0
13	Материал на вътрешната врата	-	Поликарбонатен лист
14	Категория на горимост на вътрешната врата	-	HF 1
15	Вид на бравата на външната врата, производител, тип	-	Тристранна едноходова брава, Z.U.P. Emitec Sp.J.

Дата: 26.2020 год.

Град: Пловдив



 (подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Данни за товаров прекъсвач /за първа и втора обособена позиция/

№	Характеристика	Мерна единица	Предложение
1	Производител, тип	-	NOARK Electric Europe s.r.o., Унгария Ex9IV
2	Място на производство (държава)	-	Китай
3	Основен стандарт	-	БДС EN 60947- 1 БДС EN 60947- 3
4	Номинален ток	A	до 125
5	Номинален ток на включване при късо съединение I_{cm}	kA	10 kA
6	Работна изключвателна способност I_{cs}	kA	-
7	Електрическа износоустойчивост	к. ц.	1500
8	Номинално изолационно напрежение: U_i	V	690
9	Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване	mm ²	до 50 mm ² еднижилни многожилни
10	Индикация за положението на контактната система независима от положението на ръкохватката	-	да

Дата: 26.02.2020 год.

Град: Пловдив

.....
(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Данни за клемен блок /за първа обособена позиция /

№	Характеристика		Предложение
1	Производител, тип	-	Weidmüller GmbH & Co. KG WTL 6/1; WDU 2,5; WPE 4
2	Място на производство (държава)	-	Германия
3	Тип на клема	-	WTL 6/1; WDU 2,5; WPE 4
4	Номинално напрежение U_n	V	630; 800; 800
5	Номинален ток I_n	A	41; 24; 480A
6	Сечение на проводник за присъединяване	mm ²	0,5+10; 0,5+2,5; 4
7	Дължина на контактна повърхност	mm	8; 7; 7
8	Тип присъединяване на проводник	-	Винтов тип
9	Категория на горимост	-	V-0
10	Описание на функционалните възможности и вътрешното им опроводяване	-	съгласно каталог на производителя
11	Габарити и монтажни размери	-	7,9x65x48,5mm 5,1x60x47mm 6,1x56x47mm

Дата: 26.02.2020 год.

Град: Пловдив

.....
(подпис/печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).