

Узх № ОД-1356/02.06.2017

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:

**ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на
електромерни табла тип ТЕПО по обособени
позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД"**

02.06.2017

Отговори на постъпили въпроси:


Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос 1: Моля да уточните, трябва ли д се предвиди място за тарифен превключвател и опроводяване за него?

Отговор 1: Да не се предвижда място и да не се опроводява тарифен превключвател;

Въпрос 2: Моля да определите какъв тип ще е едностранната секретна брава на вътрешната врата и чия доставка ще е?

Отговор 2: Прилагаме чертежи на бравата. Да се предвидят монтажни отвори за бравата по приложението. Доставката и монтажа са ангажимент на Възложителя при монтиране на таблото.

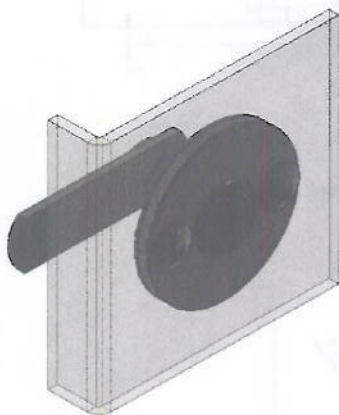

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки





ЕИК 204146759


Т +359-52-577 631

Ф +359-52-660 855

М +359-884-744 005

Борислав Борисов
BorislavNikolaev.Borisov@
energo-pro.bg

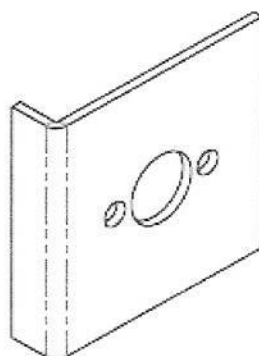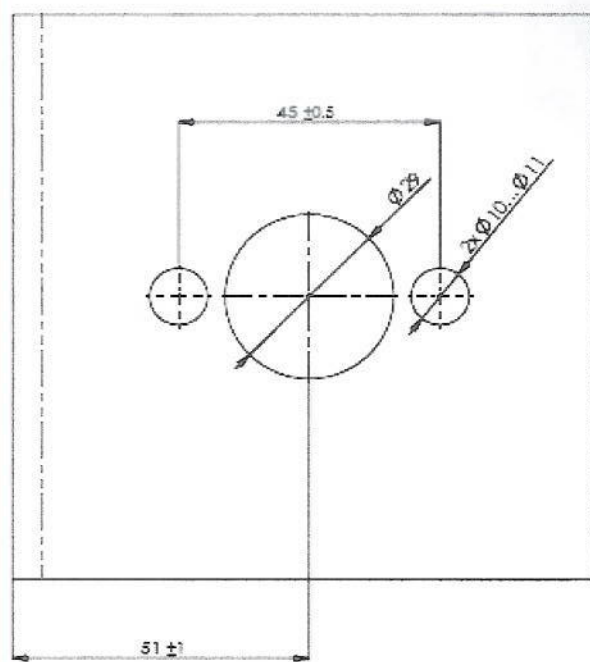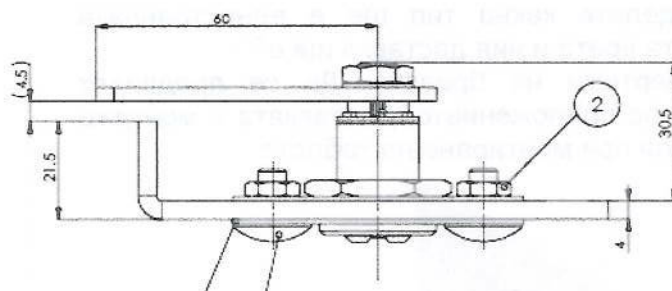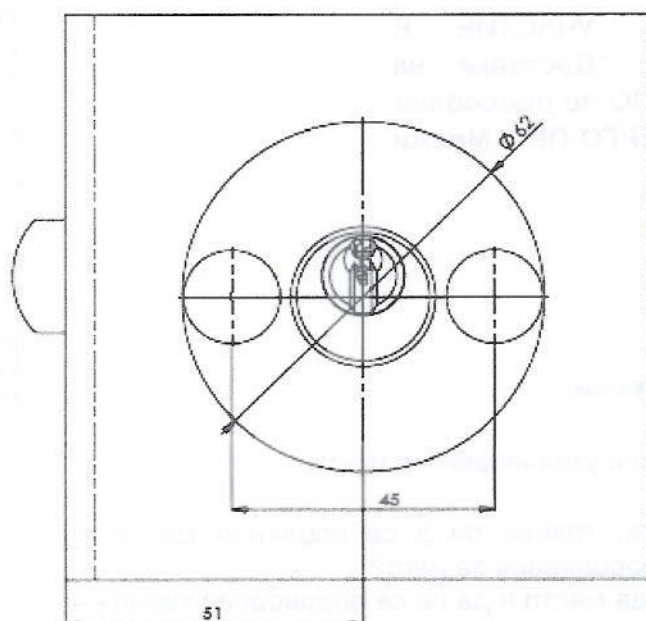

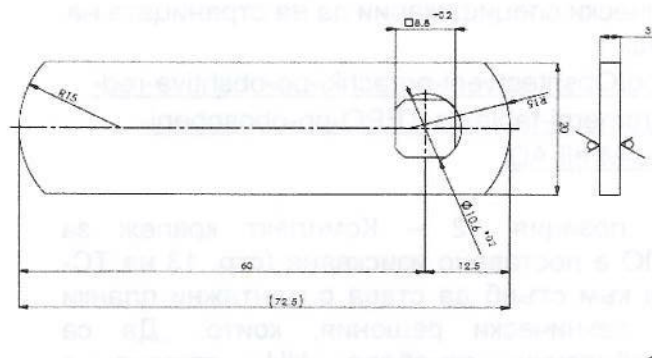

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки

ЕИК 204146759

Т +359-52-577 631
Ф +359-52-660 855
М +359-884-744 005

Борислав Борисов
BorislavNikolaev.Borisov@
energo-pro.bg

Въпрос 3: Моля да уточните за табла ТЕПО с индиректно мерене, доставката на автоматичен прекъсвач и нуждите за него присъединителни и разширителни клеми, ще бъде ангажимент на Възложителя или Изпълнителя?

Отговор 3: Автоматичните прекъсвачи и нужните им допълнителни аксесоари са ангажимент на Възложителя. Таблата да се доставят оборудвани с АП.

Въпрос 4: Моля да посочите начина на свързване на заземителен болт М12 към "PEN" шината, с какъв крепеж трябва да бъде съоръжен и трябва ли да бъде изнесен с отвор на страница?

Отговор 4: Болта да бъде изнесен с отвор от страни. Да позволява сигурно присъединяването на шина 30/3 без нараняване на обвивката на ТЕПО.

Въпрос 5: Моля да уточните Приложение No3: „Монтажни планки за ТЕПО 1М“ и Приложение No4: „Монтажни планки за всички останали ТЕПО“ от техническа спецификация „ТС-НН-015“ Версия: v04, са включени в „Обособена позиция No12: Доставка на комплект крепеж за електромерно табла тип ТЕПО“ или се доставят и монтират към всички табла?

Отговор 5: ТЕПО 1М се доставя оборудвано с монтажните планки по Приложение 3. Всички останали табла се доставят без крепеж, но са предвидени за комплект крепеж по Приложение 4, който е отделна обособена позиция.

Въпрос 6: Моля да посочите към „Обособена позиция No11: Доставка на табла ТЕПО с индиректно мерене“, мостра за кой модел трябва да бъде предоставена?

Отговор 6: Мострата е по избор на кандидата.

Въпрос 7: В техническата спецификация за електромерни табла тип ТЕПО ТС-НН-015 стр.7 се цитират други две технически спецификации на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД:

- ТС-НН-006 за автоматични прекъсвачи
- ТС-НН-055 за клеми

Моля, да бъде предоставено съдържанието на тези две спецификации, за да може апаратурата да бъде съобразена с тях?

Отговор 7: Цитираните технически спецификации са на страницата на профила на купувача на адрес:

<http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/172/Dostavka-na-elektromerni-tabla-tip-TEPO-po-obosobeni-pozicii-za-nujdite-na-Energo-Pro-Mreji-AD>

Въпрос 8: За обособена позиция 12 – Комплект крепеж за електромерно табло тип ТЕПО е поставено изискване (стр. 13 на ТС-НН-015) Монтажа на таблата към стълб да става с монтажни планки Приложение 4 или други технически решения, които: „Да са предназначени за стоманобетонни стълбове НН, стягане с неръждаема стоманена лента 20/0,4мм и закрепване с болтове М8...“. Моля да бъде пояснено, неръждаемата стоманена лента 20/04мм от Възложителя ли ще се доставя или от Изпълнителя в комплект с монтажните планки?

Отговор 8: Крепежът се доставя без монтажна лента.

С уважение,

Борислав Борисов
Специалист доставки

Мартин Костадинов
Специалист стандартизация